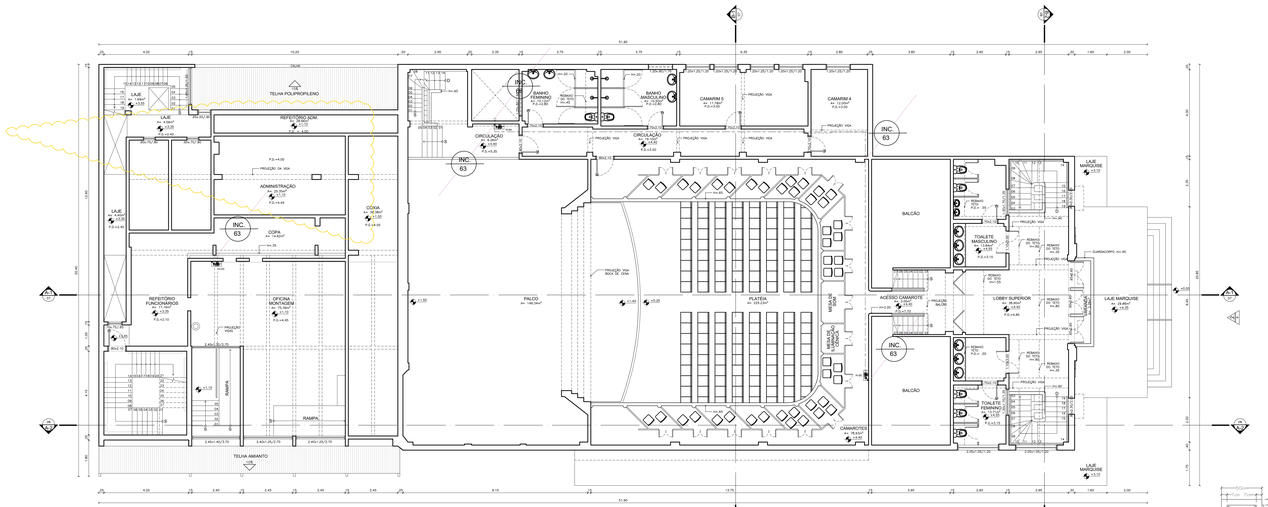

1 PLANTA BAIXA JIRAU

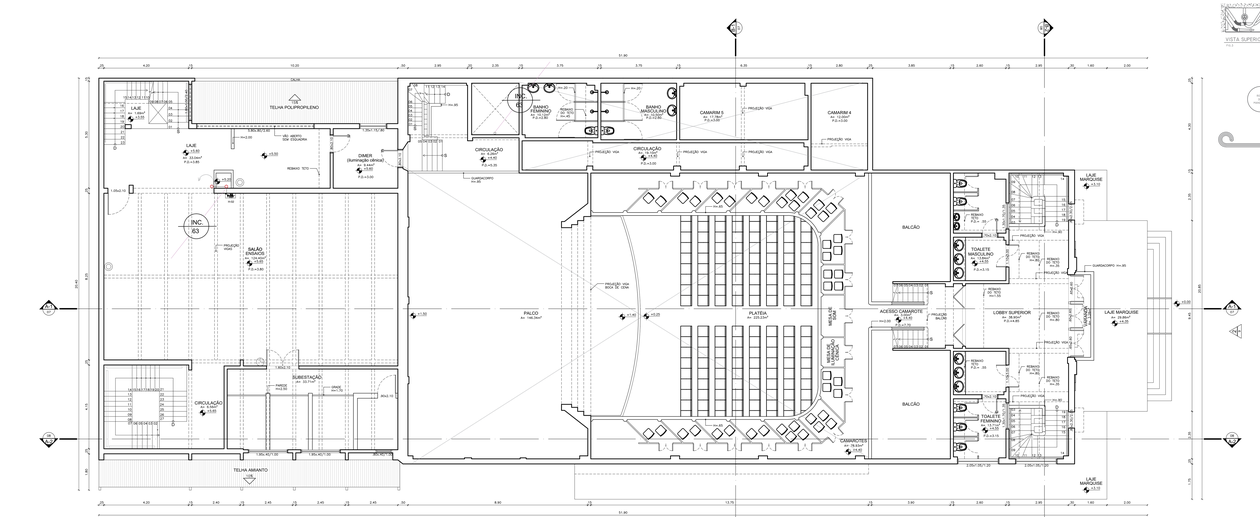

2 PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO

RISCO	MÉDIO
SISTEMA FIXO	CANALIZAÇÃO
DIÂMETRO SUCÇÃO	3"
DIÂMETRO RECALQUE	2 1/2"
DIÂMETRO MANGUEIRA	1 1/2"
DIÂMETRO REQUINTE	1/2"
TIPO DO REQUINTE	FIXO
PRESSÃO MÍNIMA (Kpa)	350
VAZÃO HIDRANTE (L/min)	200
NÚMERO DE HIDRANTES	01
VAZÃO NO SISTEMA (L/min)	200
DIÂMETRO DRENO	1/2"
VÁLVULA ALÍVIO	1/2"(OPCIONAL)

RTI Reserva Técnica de Incendio
PCF Porta corta-fogo
Eletrobomba
Extintor de pó químico seco de 6kg
Extintor de gás carbônico de 4kg
Extintor de gás carbônico de 6kg
Extintor de água de 10 Litros
Caixa de Incendio 70x50x25-mangueira 11/2 tipo 02
Hidrante de recalque



PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE EDIFICAÇÃO DE REUNIÃO DE PÚBLICO, ANTERIOR AO COSCIP SITO A PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CENTRO - PETRÓPOLIS/RJ

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
01			
02			
03			
04			
05			
06			

DOMO ARQUITETURA E CONSULTORIA
Rua Ermira D'Angelo, 34 - sala 03 - Centro - Petrópolis - RJ

CONTROLE E INSTALAÇÕES COMERCIAIS - ENGENHARIA DE INCÊNDIO
Rua Ceará, 1365 - sala 1101 - Gr.A - Nova Cidade - Rio de Janeiro - RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
Avenida Koeler, 280 - Centro - Petrópolis - RJ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

PROJETO: THEATRO DOM PEDRO
Praça dos Expedicionários - Centro - Petrópolis - RJ

ASSUNTO: PLANTA BAIXA JIRAU e PRIMEIRO PAVIMENTO

FOLHA: 03/09

REVISÃO: 000

DATA: 30/11/2017

ESCALA: indicada